

THOMAS B. THRIGE
HOVEDFABRIKEN
ODENSE

HR/EJ. 8-3-1935

B.614 Separatør

Ordre Nr. 1 0 2 1 3 19 35 til THOMAS B. THRIGE KØBENHAVN.


Prøvet som SHUNT MOTOR For 220 Volt.

Type K.5 Nr. 2 7 7 1 6 5
2,5 HK. 220 Volt.
Amp. 1700 Omdr.

Den 5-3-19 35 Af H.F.H.

Anker Nr. 4x 43634 Børster Nr. K.Z.U. Længde 12,5 Bredde 20 Kval. E.5

Tid	Volt ved Klemmerne	Ampère i Anker	Ampère i Shunt	Om drejning	Luft Temp. Gr. C.	Bemærkninger
9,30	224	10,0	0,61	1660		B. W. yard no. 614 dt/s Flægh barier
	218	"	0,54	1705		
10,00	218	"	0,54	1705		
10,30	217	"	0,525	1700		Separatør
	220	0,70	0,53	1850		
	211	12,5	0,545	1610	1 15 Min.	
	214	15	0,52	1600	1 1 Minut	
	214	20	0,52	1520	1-15 Sec.	

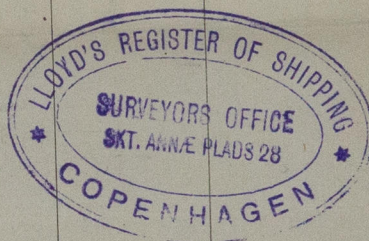

Udførelsen og Prøven er foretaget i Overens-
stemmelse med Lloyds Regler.

Odense.d 8-3-35
H. F. H.

ISOLATIONSMODSTAND ∞

Speciel
Udførelse

Gennemslagsprøve
1500 Volt
Lloyd's Register
Foundation